



**Администрация
Кстовского
муниципального района**

пл. Ленина, д. 4, г. Кстово Нижегородской области, 607650
тел. (83145) 3 73 73, тел/факс (83145) 3 73 54
e-mail: official@kst-adm.nnov.ru

07.05.2020 № Исх-126-203396/20

на № _____ от _____

О распространении памятки об
установке СКЗ

Главам сельских поселений
Кстовского муниципального района
(по списку)

Руководителям управляющих
организаций, ТСН, ТСЖ и ЖСК
Кстовского муниципального района
(по списку)

Заместителю
начальника Кстовской межрайонной
эксплуатационной газовой службы
филиала в г. Богородске

Мясникову Д.С.
(для сведения)

Уважаемые коллеги!

Дополнительной мерой обеспечения безопасности для предотвращения взрывов (воспламенения) газовоздушной смеси в жилых домах (помещениях), а также во избежание отравления продуктами неполного сгорания природного газа (угарным газом), служит установка газоанализаторов с механизмом отключения газа - система контроля загазованности (СКЗ). Данная система устанавливается на внутридомовом газопроводе. При утечке газа система выдает световую и звуковую сигнализацию, а затем автоматически приводит в действие исполнительный механизм- клапан, прекращающий подачу газа на приборы.

В связи с чем, направляю Вам с целью информирования населения о преимуществах использования приборов газового контроля для повышения безопасности использования газа в быту памятку о необходимости установки СКЗ.

Информацию о выполненных мероприятиях прошу направить в управление жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры на электронный адрес: kozlov.vb@kst-adm.nnov.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель
главы администрации

Козлов Валерий Борисович
(83145) 3-74-40

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D590906C62000010F6A16903130002
Кому выдан: Носов Николай Вячеславович
Действителен: с 01.11.2019 до 01.11.2020


Н.В. Носов

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ !

Несчастный случай лучше предотвратить, чем ликвидировать его последствия. Одним из эффективных технических устройств безопасности является система контроля загазованности помещения, где установлено газовое оборудование.

Система контроля загазованности (СКЗ) предназначена для автоматического контроля природного газа (метана) и угарного газа (оксида углерода) в помещении. Она обеспечивает подачу звукового и светового сигналов, а также автоматическое отключение подачи газа при достижении опасной концентрации газа в воздухе помещения.

Схема размещения СКЗ.

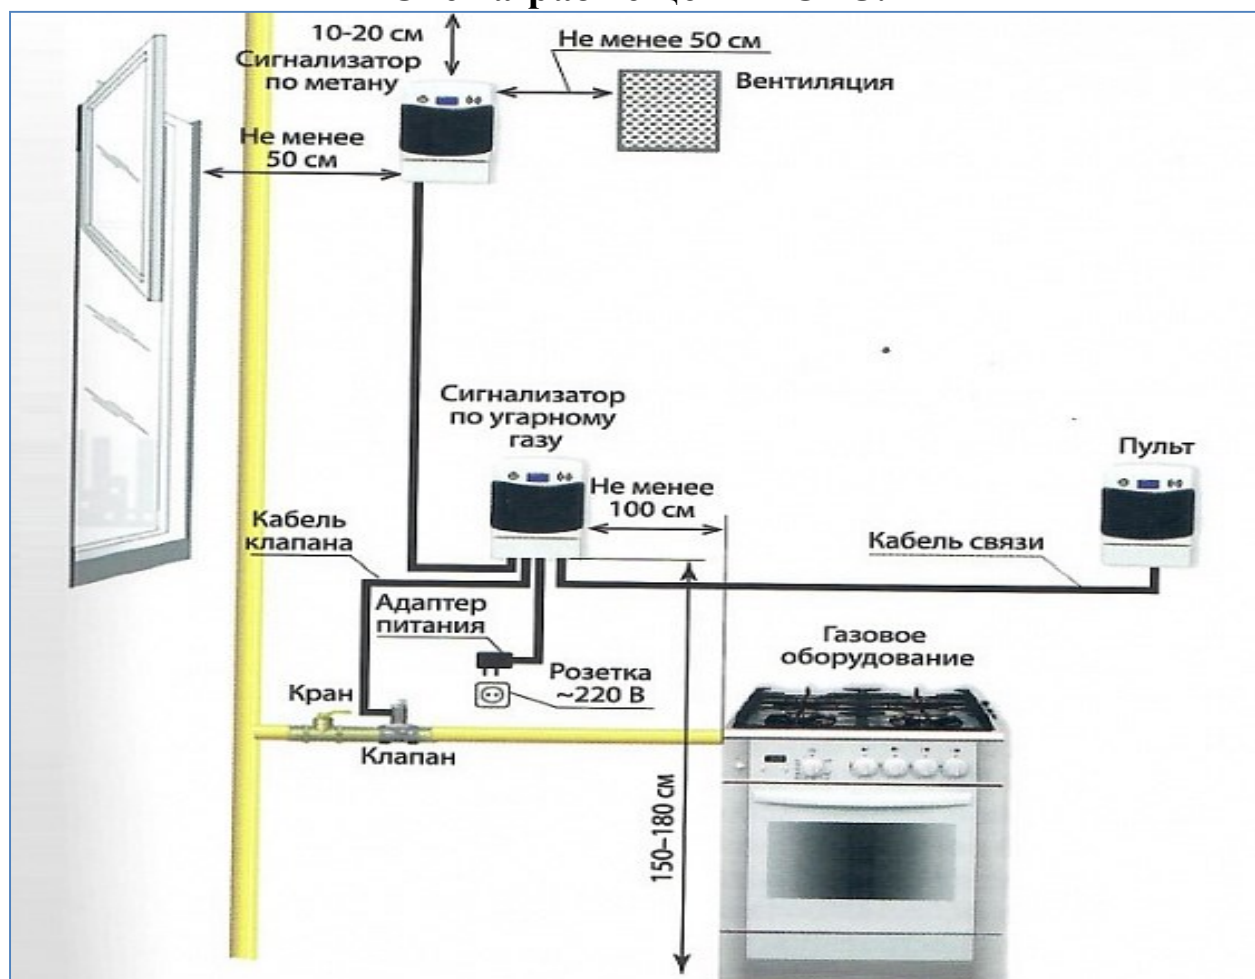

Если у вас установлен газовый котёл, газовая колонка и прочее бытовое газовое оборудование, следует установить СКЗ для обеспечения своей безопасности и безопасности окружающих, ведь последствия утечки газа порой непоправимы.

ТЕЛЕФОН АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ
(с мобильного 112)

04